



TOSHIBA

Carrier

AIR CONDITIONER

Filter kit

Model: TCB-LK2801DP-UL

INSTALLATION MANUAL

Thank you for purchasing the Filter kit for air conditioner.



Before starting the installation work, please read this manual carefully and install the product properly.

1. Adaptation model

Model name	Adaptation model
TCB-LK2801DP-UL	MMD-AP072*HP-UL, MMD-AP096*HP-UL

2. Accessories


Below parts are included.

Parts name	Form	Quantity
(1) Frame fix plate		2
(2) Filter frame		1
(3) Filter		2
(4) Cover		2
(5) Screw	Ø5/32"(M4) × 0.3"(8L) 	8
(6) Screw	Ø13/64"(M5) × 0.3"(8L) 	4
(7) Screw	Ø13/64"(M5) × 0.6"(16L) 	18
(8) Seal material		1
(9) Seal material	0.4"(10t) × 1.0"(25) × 1.4"(35) 	2
(10) Seal material	0.4"(10t) × 0.8"(20) × 1.0"(25) 	2
(11) Installation manual	This manual	1

3. Duct design

Arrangement


Referring to the following dimension, manufacture duct at the local site.

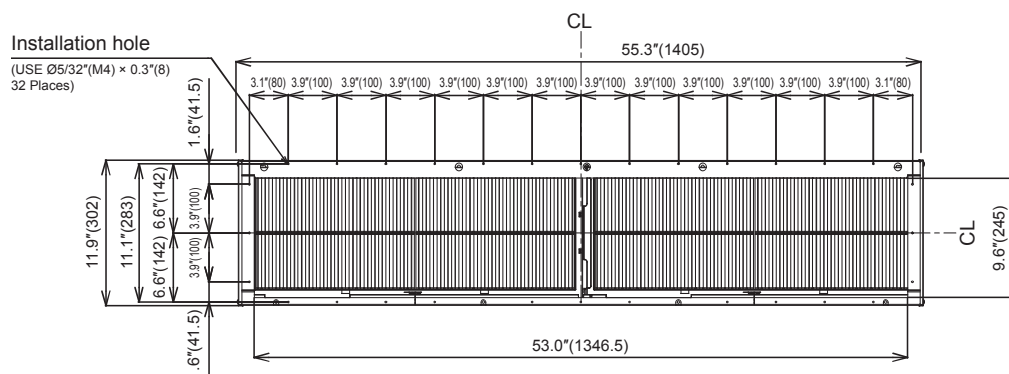


4. How to install

1. Peel off the tape fixing the filter rail.

And check if the claw of the filter rail is not taken off.

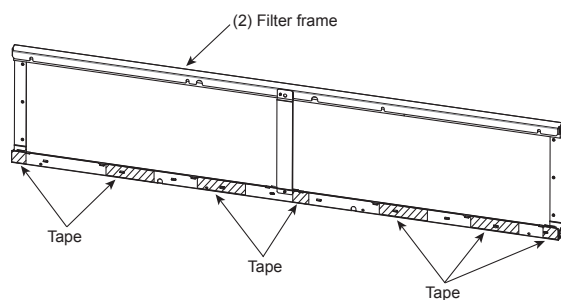


4. Install (2) Filter frame.

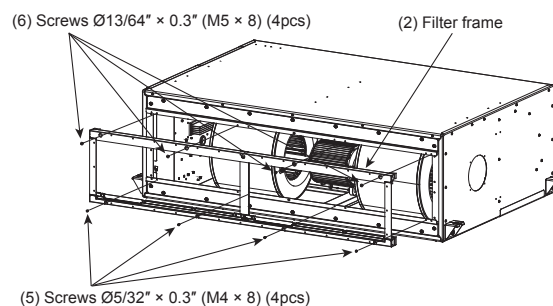


- The filter frame gets one having black mold parts (filter rail) in the lower direction at the time of the installation of indoor unit.

2. Install (9) (10) Seal material.


Fit the seal material to the corner and paste it.

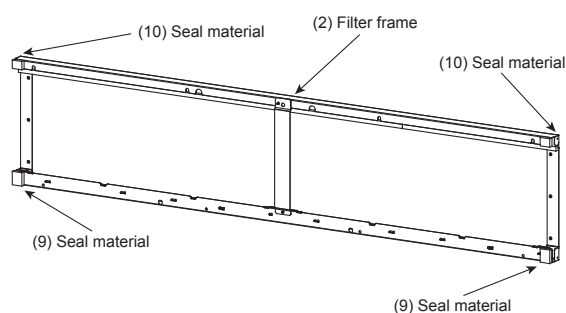


5. Install (8) Seal material.

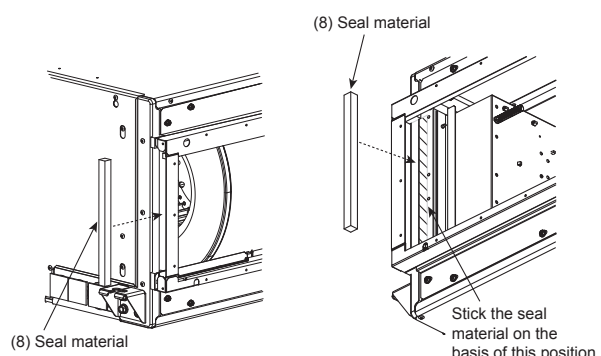

3. Install (1) Frame fix plate.

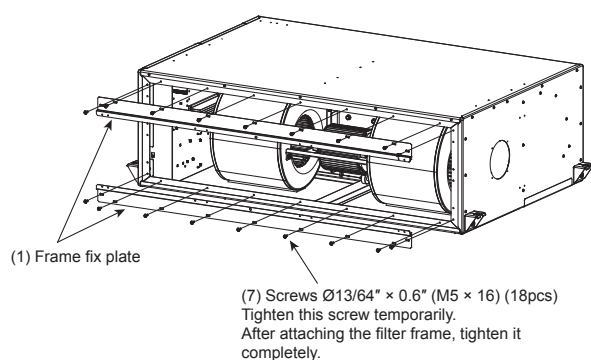

6. Install (3) Filter and (4) Cover.

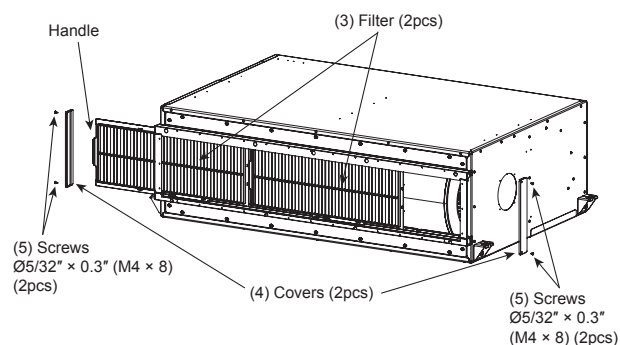


- For the filter direction, the insertion direction is the handle side as the above picture.
- Please confirm that two pieces of filters are connected.
- Please attach the cover with both side.

NOTE

- When you use too long screws at attach a suction duct (local procured), you can not remove the filters by attack the screws.
- Be sure to check if the filter can be attached and removed after the attachment.

5. External Pressure Loss Characteristic

When you use these “Filter kit”, pressure-loss characteristics depends on Air Flow.

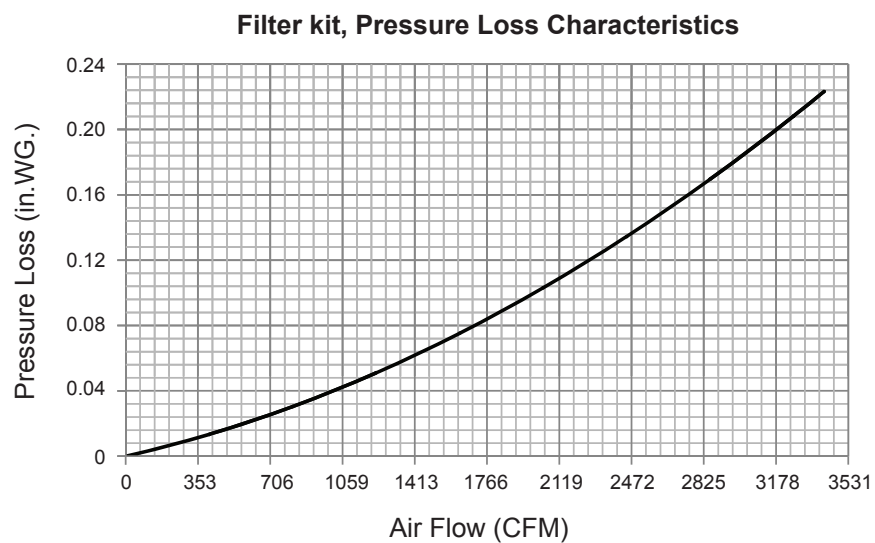

TOSHIBA*Carrier***CLIMATISEUR****Kit de filtre****Modèle: TCB-LK2801DP-UL****MANUEL D'INSTALLATION**

Merci d'avoir acheté ce kit de filtre pour climatiseur.



Avant de démarrer les travaux d'installation, veuillez lire attentivement le présent manuel et installer le produit correctement.

1. Modèle d'adaptation

Modèle du modèle	Modèle d'adaptation
TCB-LK2801DP-UL	MMD-AP072*HP-UL, MMD-AP096*HP-UL

2. Accessoires


Les pièces ci-dessous sont incluses.

Nom de la pièce	Forme	Quantité
(1) Plaque de fixation du cadre		2
(2) Cadre du filtre		1
(3) Filtre		2
(4) Couvercle		2
(5) Vis	Ø5/32"(M4) × 0,3"(8L) 	8
(6) Vis	Ø13/64"(M5) × 0,3"(8L) 	4
(7) Vis	Ø13/64"(M5) × 0,6"(16L) 	18
(8) Matériau d'étanchéité		1
(9) Matériau d'étanchéité	0,4"(10t) × 1,0"(25) × 1,4"(35) 	2
(10) Matériau d'étanchéité	0,4"(10t) × 0,8"(20) × 1,0"(25) 	2
(11) Manuel d'installation	Ce manuel	1

3. Conception du conduit

Configuration


En vous référant aux dimensions suivantes, fabriquez le conduit sur le site local.

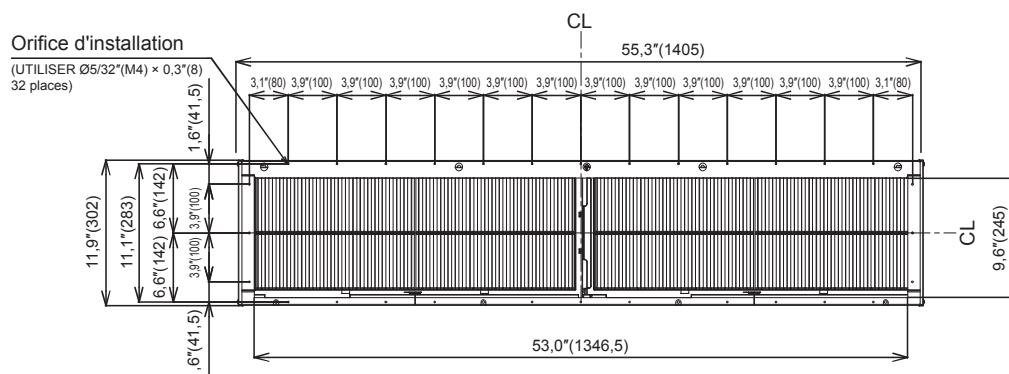


4. Installation

1. Pelez la bande adhésive du rail du filtre.

Et vérifiez que la griffe du rail du filtre n'est pas retirée.

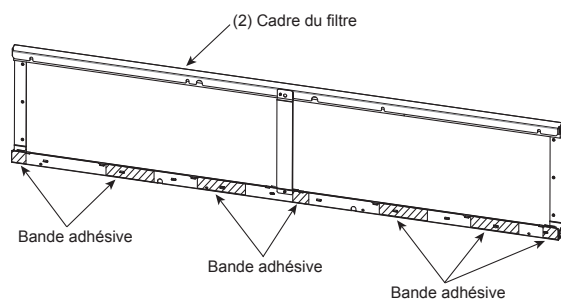


4. Installez (2) le cadre du filtre.

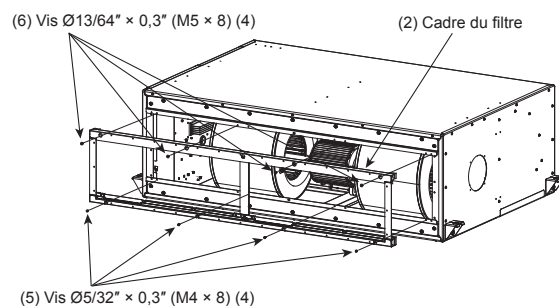


- Au moment de l'installation de l'unité intérieure, les parties moulées noires du cadre du filtre (rail de filtre) doivent être orientées vers le bas.

2. Installez (9)(10) le matériau d'étanchéité.


Installez le matériau d'étanchéité dans le coin et collez-le.

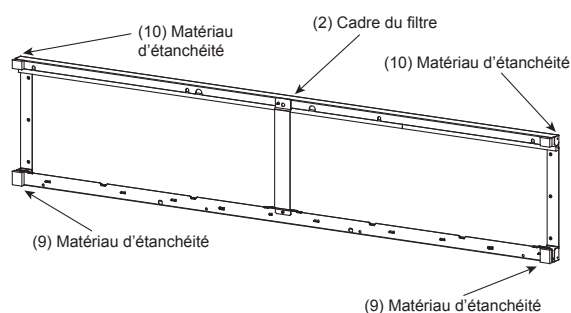


5. Installez (8) le matériau d'étanchéité.

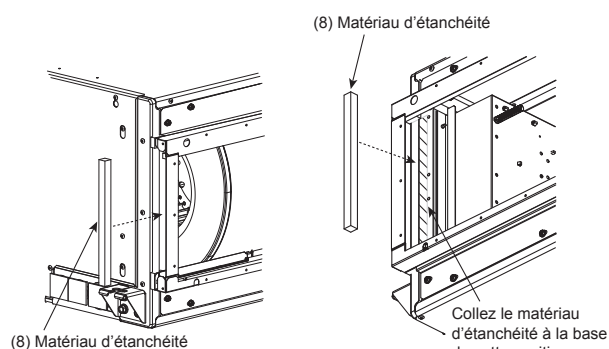

3. Installez (1) la plaque de fixation du cadre.

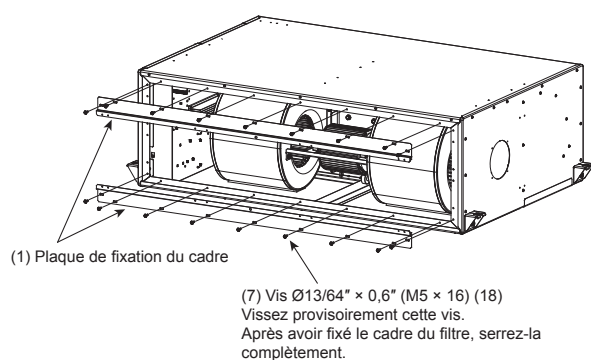

6. Installez le filtre (3) et le couvercle (4).

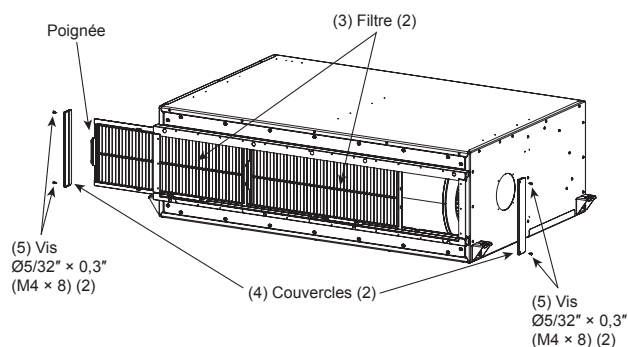


- Insérez le filtre de manière à ce que la poignée se trouve sur le côté, comme sur l'image ci-dessus.
- Veuillez confirmer que les deux parties du filtre sont raccordées.
- Fixez un couvercle de chaque côté.

REMARQUE

- Si vous utilisez des vis trop longues pour fixer un conduit d'aspiration (achat local), vous ne pouvez pas retirer les filtres en retirant les vis.
- Assurez-vous de vérifier que le filtre peut être fixé et retiré après la fixation.

5. Caractéristiques de perte de pression externe

Lors de l'utilisation de ce « Kit de filtre », les caractéristiques de perte de pression dépendent du débit d'air.

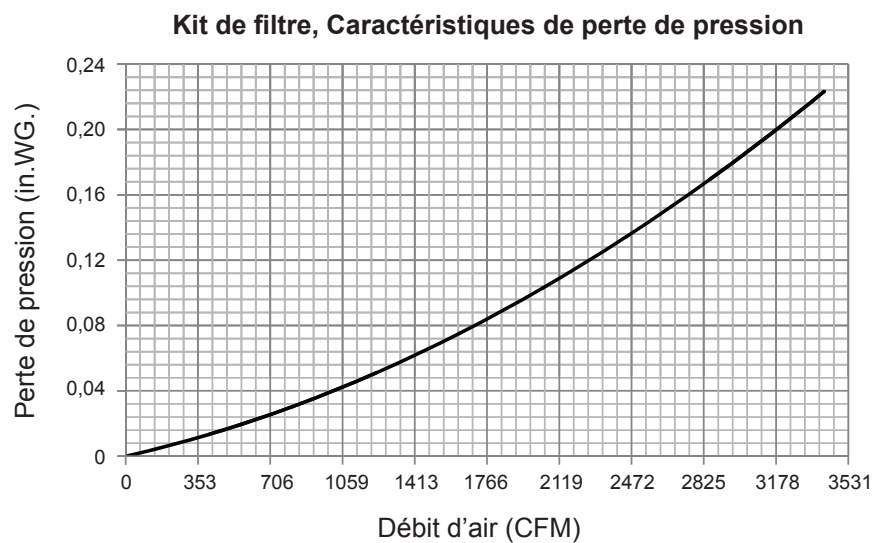

TOSHIBA*Carrier***AIRE ACONDICIONADO****Kit de filtro****Modelo: TCB-LK2801DP-UL****MANUAL DE INSTALACIÓN**

Gracias por comprar el kit de del filtro para los aires acondicionados.



Antes de comenzar el trabajo de instalación, lea este manual cuidadosamente e instale el producto correctamente.

1. Modelo de adaptación

Nombre del modelo	Modelo de adaptación
TCB-LK2801DP-UL	MMD-AP072*HP-UL, MMD-AP096*HP-UL

2. Accesorios


Las piezas a continuación están incluidas.

Nombre de las piezas	Forma	Cantidad
(1) Placa de fijación de bastidor		2
(2) Bastidor de filtro		1
(3) Filtro		2
(4) Tapa		2
(5) Tornillo	Ø5/32"(M4) × 0,3"(8L) 	8
(6) Tornillo	Ø13/64"(M5) × 0,3"(8L) 	4
(7) Tornillo	Ø13/64"(M5) × 0.6"(16L) 	18
(8) Material de sellado		1
(9) Material de sellado	0,4"(10t) × 1,0"(25) × 1,4"(35) 	2
(10) Material de sellado	0,4"(10t) × 0,8"(20) × 1,0"(25) 	2
(11) Manual de instalación	Este manual	1

3. Diseño de conducto

Disposición


Refiriéndose a la siguiente dimensión, fabricar el conducto en el sitio local.

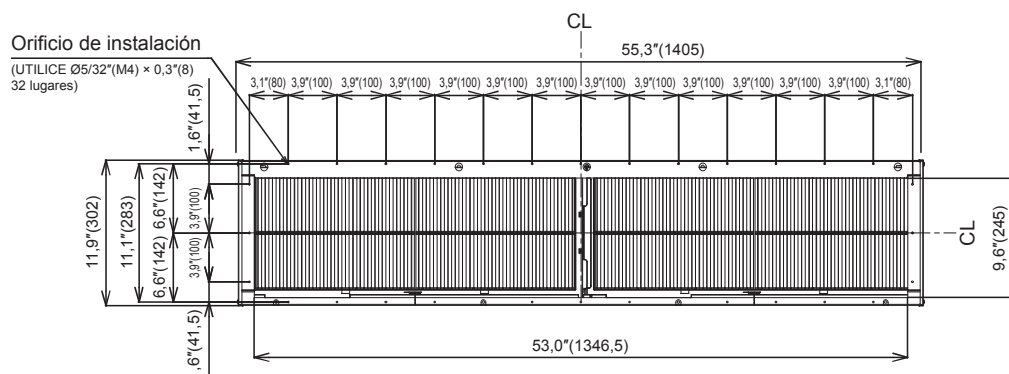


4. Colocación

1. Retire la cinta que fija el riel del filtro.

Y compruebe si la garra del riel del filtro no está despegada.

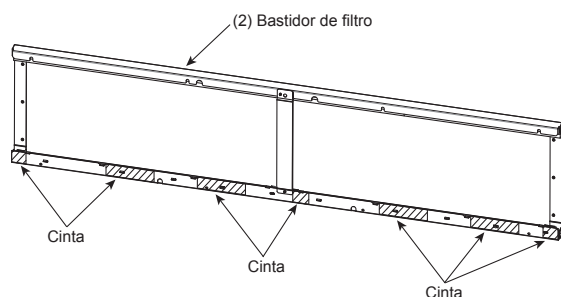


4. Instale (2) Bastidor de filtro.

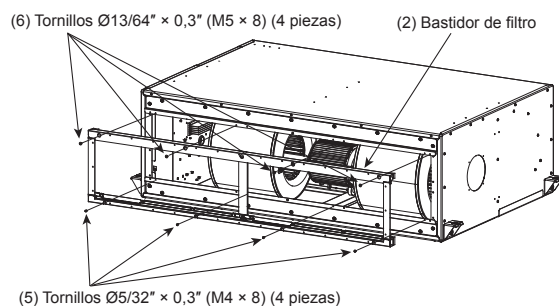


- El bastidor de filtro recibe una que tiene partes de molde negro (riel de filtro) en la dirección inferior en el momento de la instalación de la unidad interior.

2. Instale (9)(10) Material de sellado.


Coloque el material de sellado en la esquina y péguelo.

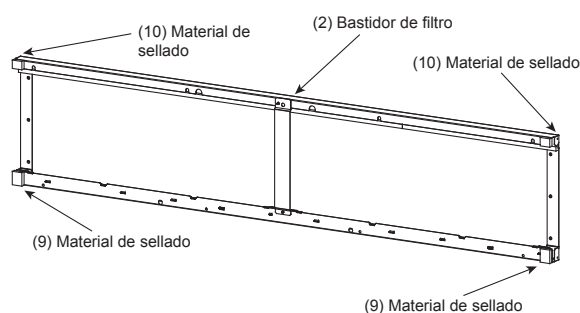


5. Instale (8) Material de sellado.

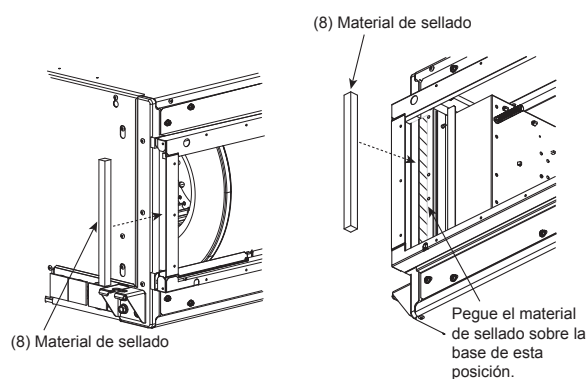

3. Instale (1) Placa de fijación de bastidor.

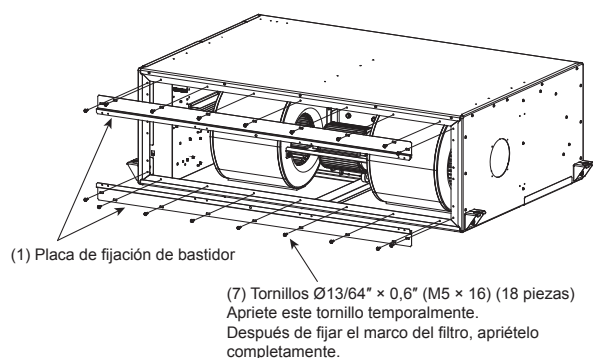

6. Instale (3) Filtro y (4) Tapa.

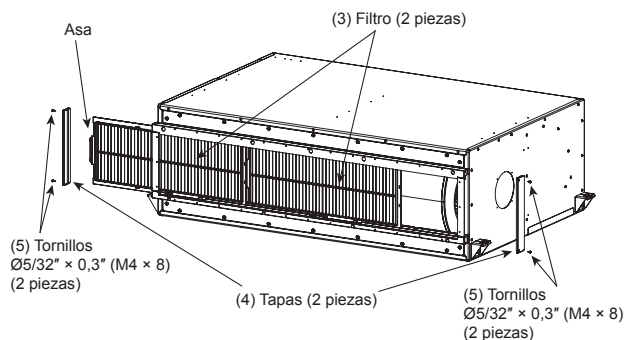

- Para la dirección del filtro, la dirección de inserción es el lado del asa como la imagen anterior.
- Confirme que dos piezas de filtros están conectadas.
- Coloque la tapa con ambos lados.

NOTA

- Cuando se usan tornillos demasiado largos para fijar un conducto de succión (adquiridos localmente), no se pueden quitar los filtros atacando los tornillos.
- Asegúrese de comprobar si el filtro se puede poner y quitar después de la fijación.

5. Característica de pérdida de presión externa

Cuando se utilizan estos "kit de filtros", las características de pérdida de presión dependen del flujo de aire.

